



Einsatztaktik

Brandmelderalarm

Ankunft / Erste Schritte

- Blitzleuchte / Schlüsseltresor



Ankunft / Erste Schritte

- Blitzleuchte / Schlüsseltresor



Ankunft / Erste Schritte

- Blitzleuchte / Schlüsseltresor
- Feuerwehrbedienfeld / BMZ / Plankasten




FEUERWEHR-BEDIENFELD



- bei Sprinkleralarm die Sprinklerzentrale durch Person mit Sprechfunk besetzen.

- bei Gaslöschanlage den Löschbereich über die Haltezeit (10 Minuten bei chem. Löschmitteln, 20 Minuten bei inerten Gasen) keinesfalls betreten.

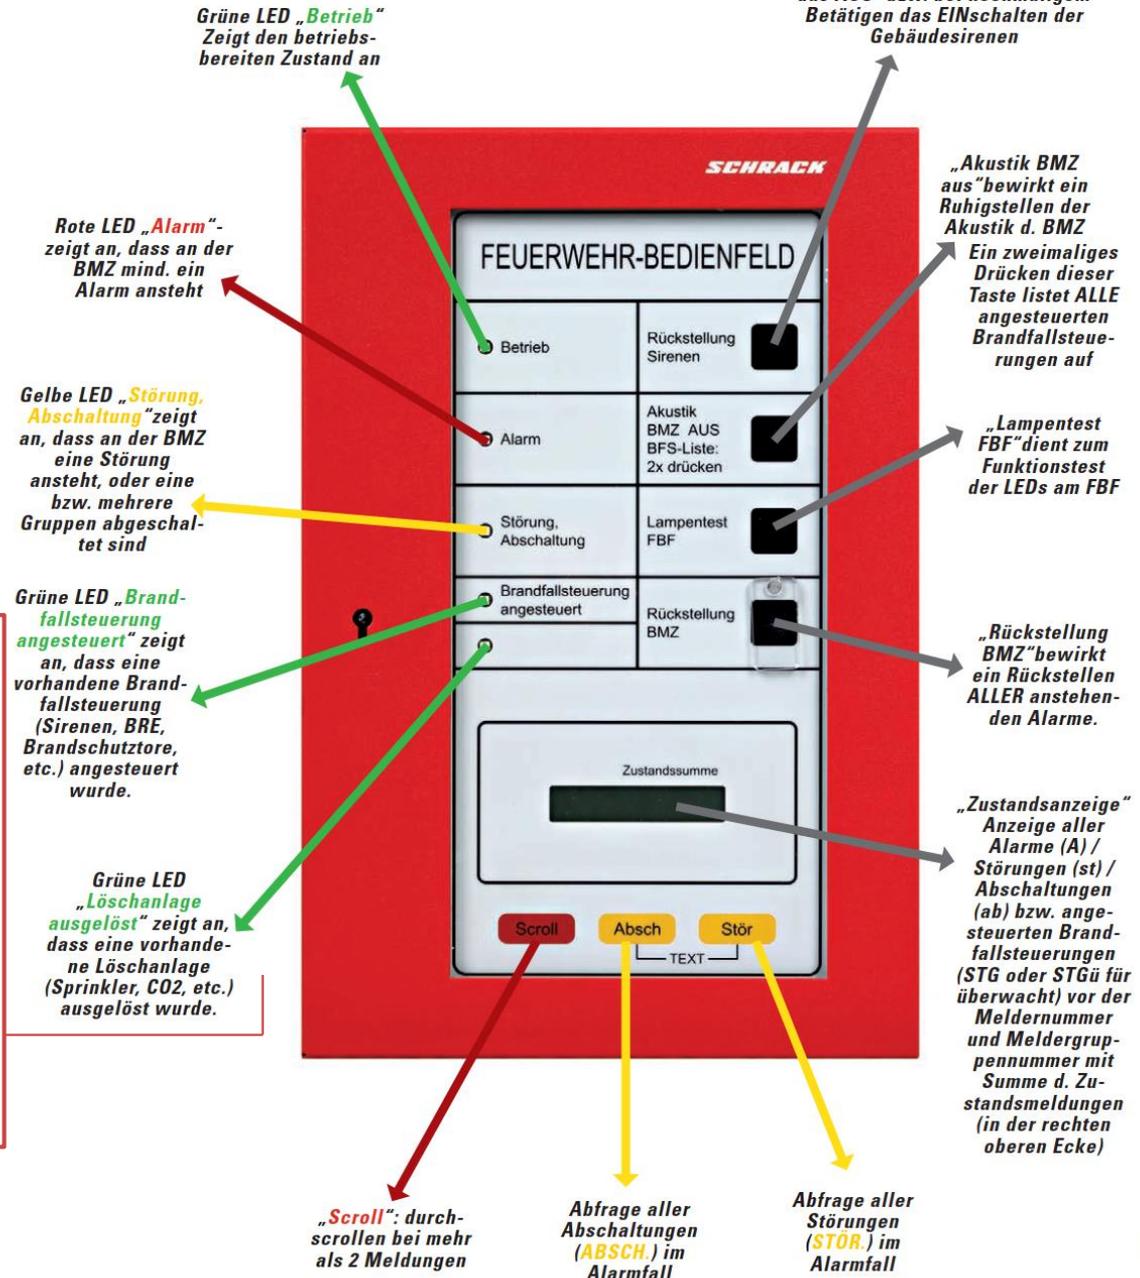

FEUERWEHR-BEDIENFELD

Betrieb

Rückstellung
Sirenen



Alarm

Akustik
BMZ AUS
BFS-Liste:
2 x drücken



Störung,
Abschaltung

Lampentest
FBF



Brandfallsteuerung
angesteuert

Rückstellung
BMZ



Zustandssumme



Scroll

Absch.

Stör.

TEXT

FEUERWEHR-BEDIENFELD

Betrieb

Rückstellung
Sirenen



Alarm

Akustik
BMZ AUS
BFS-Liste:
2 x drücken




Störung,
Abschaltung

Lampentest
FBF



Brandfallsteuerung
angesteuert

Rückstellung
BMZ



Zustandssumme

Ä 12/01 3
Ä 12/02

Scroll


Absch.

Stör.


TEXT






Feuerwehrbedienfeld

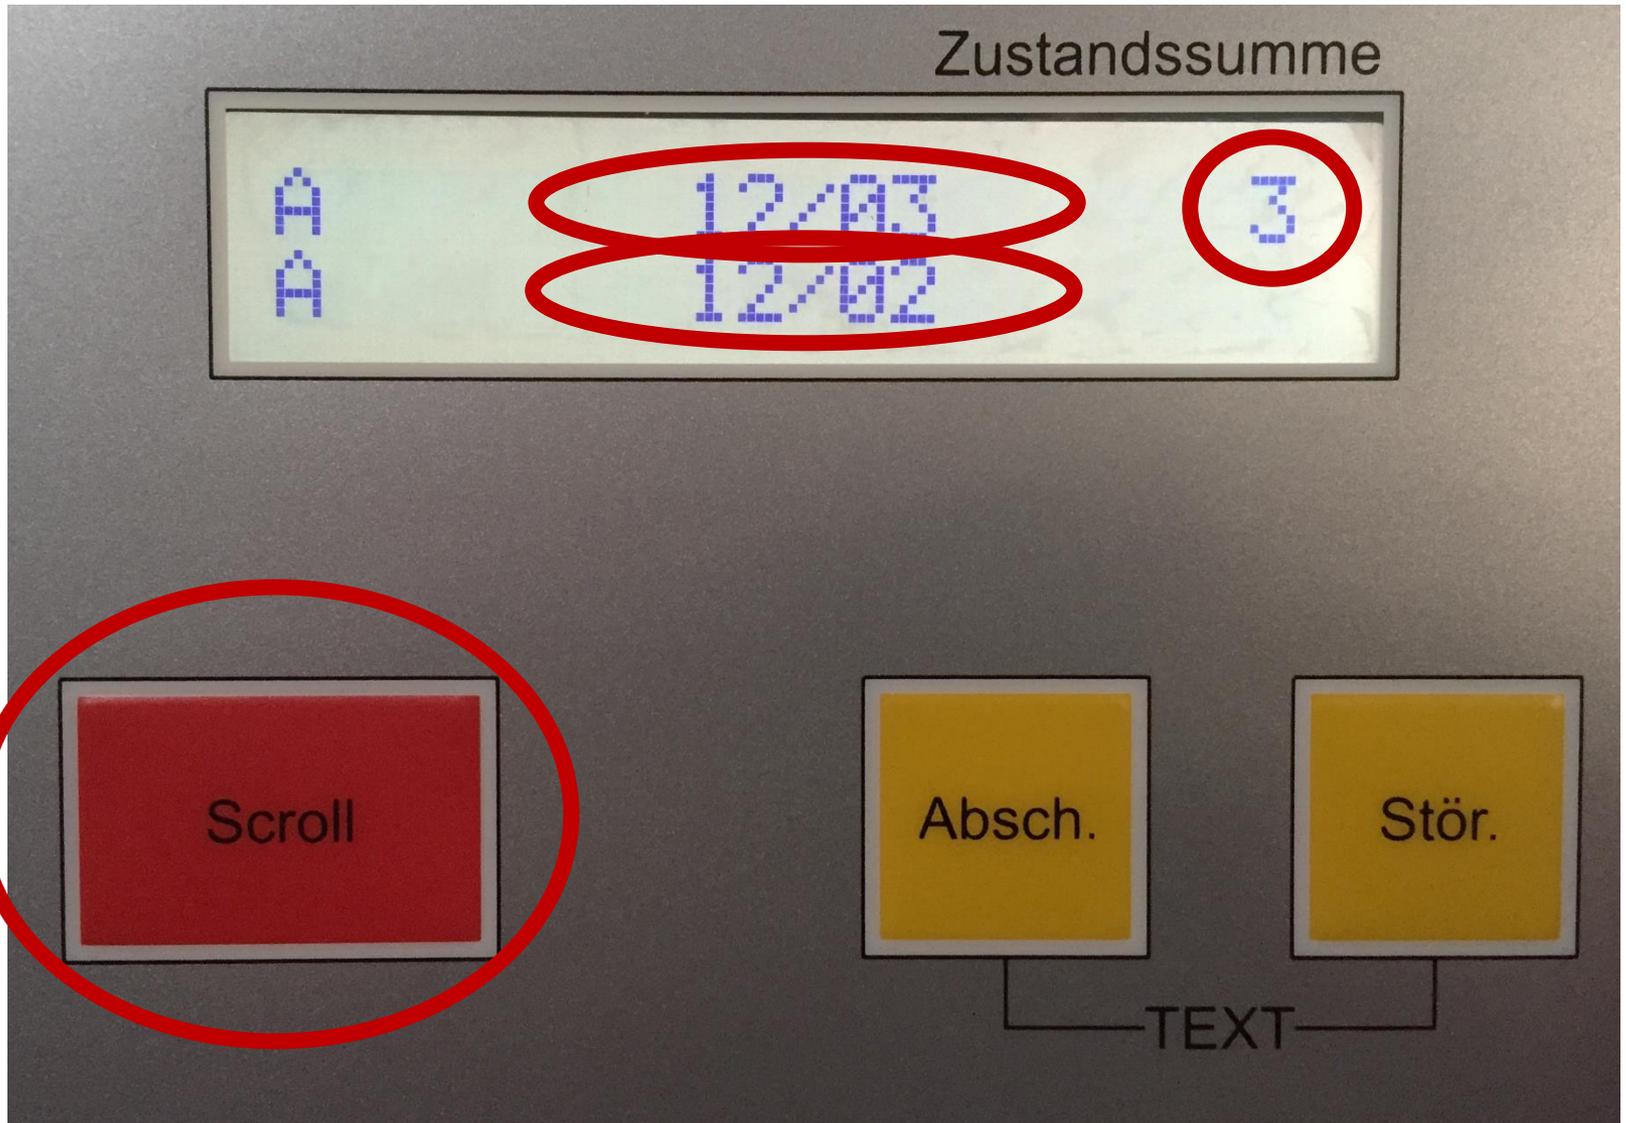

Feuerwehrbedienfeld

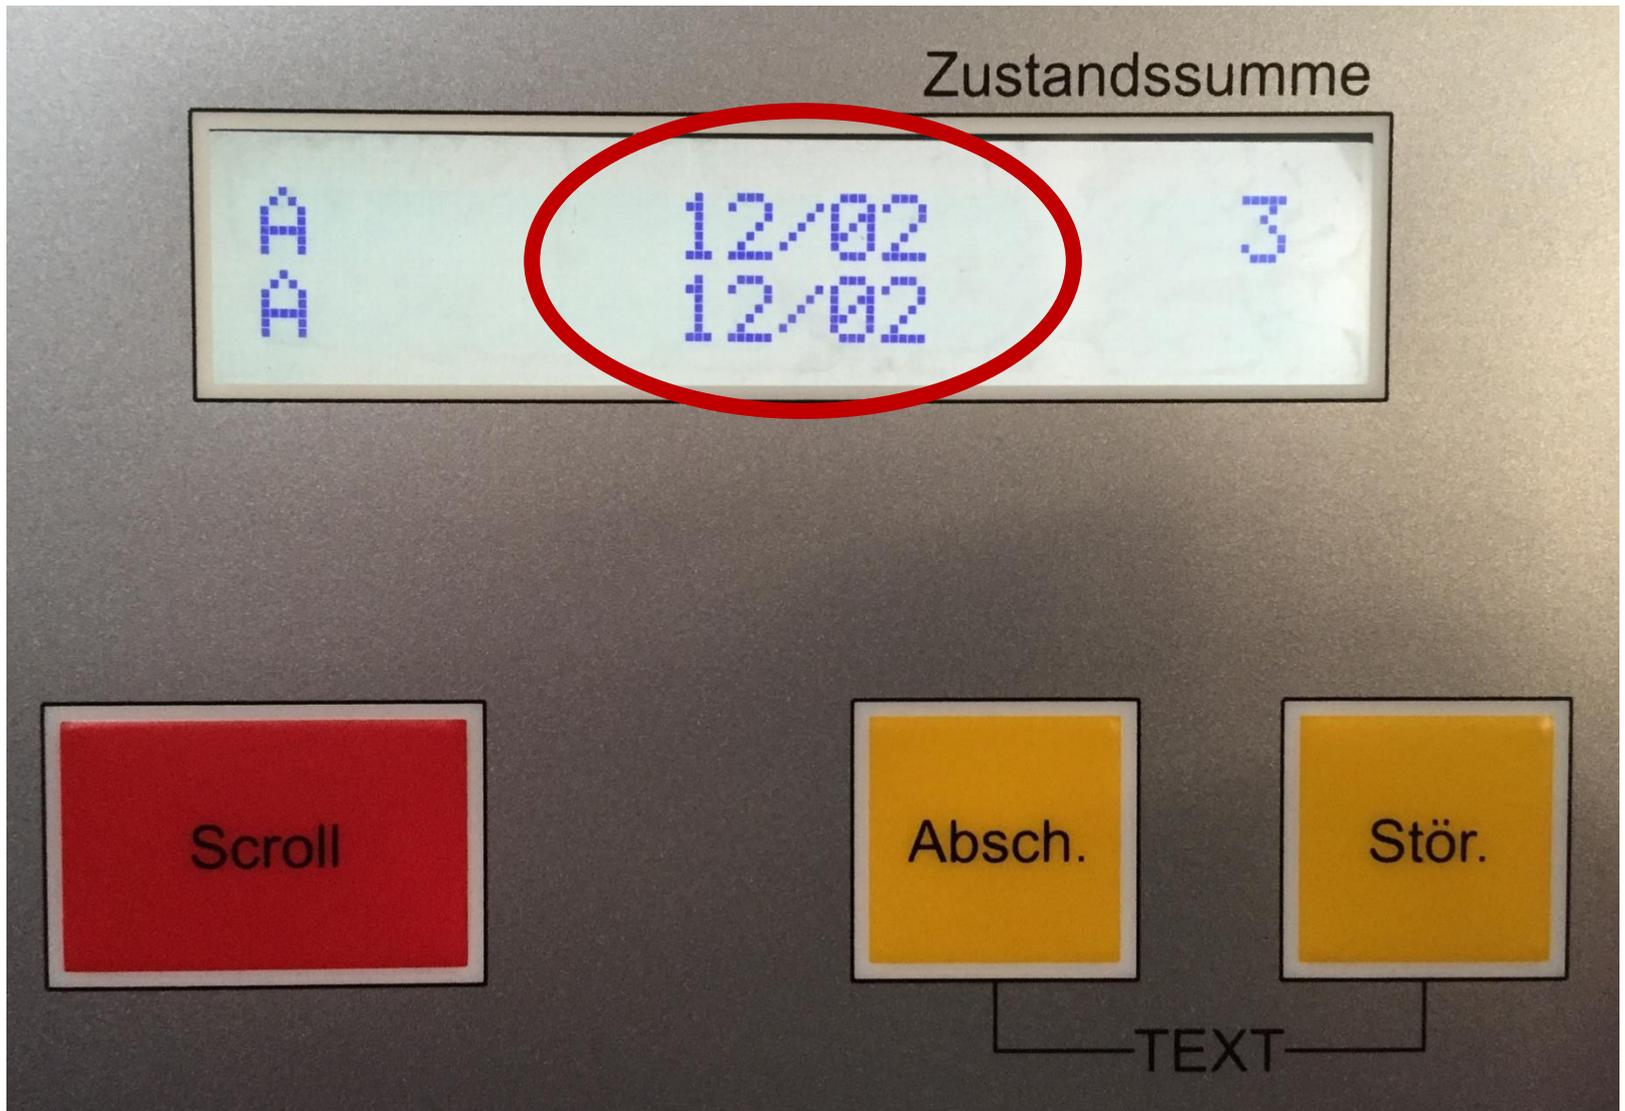

Feuerwehrbedienfeld

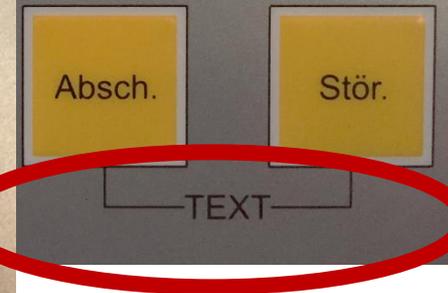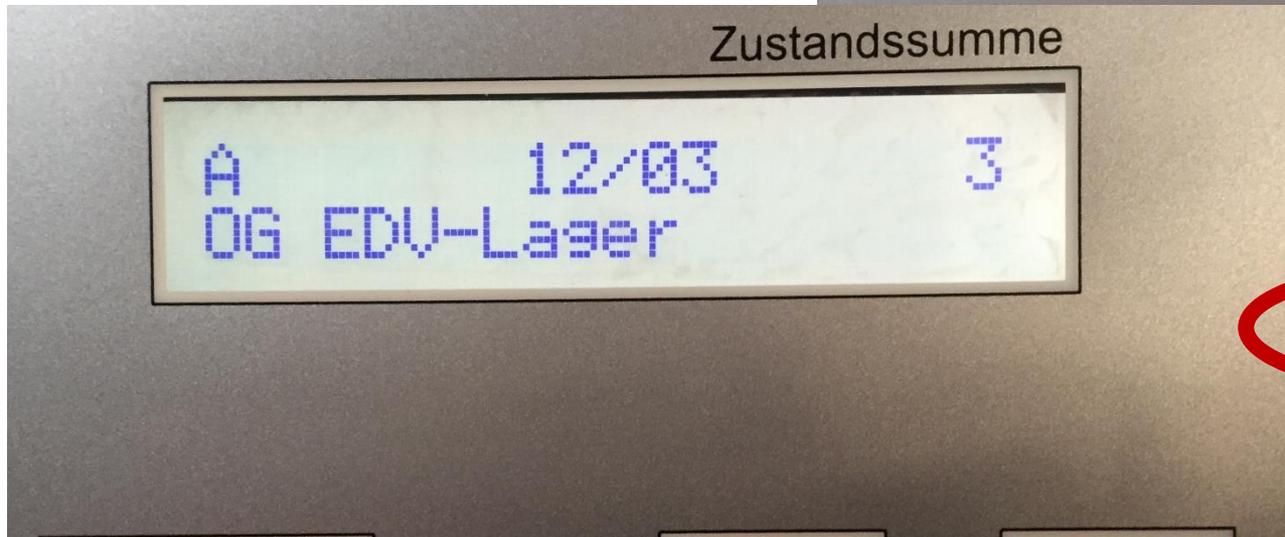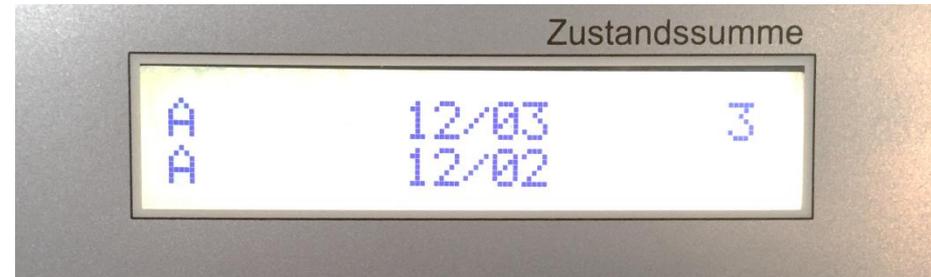

Meldernummer(n) notieren!



1 KONTROLLBUCH

2 MELDERGRUPPENVERZEICHNIS

3 BRANDSCHUTZPLÄNE

4 BRANDFALLSTEUERLISTE

5 INSTANDHALTUNGSVERTRAG ODER
EINZELVERTRÄGE (KOPIEN) UND PROTOKOLLE

6 ABNAHMEBERICHT UND REVISIONSBERICHTE
DER BRANDMELDEANLAGE

7 VERSTÄNDIGUNGSLISTE BRANDSCHUTZORDNUNG

Meldergruppenverzeichnis

Beispiel



Brandmeldeanlage: Bedienungsgruppenverzeichnis Oö. Landes-Feuerwehrverband				TRVB S 123 Anhang 1 Formblatt 4	
Übertragungs- gruppe	Bedienungs- gruppe	Anzeige- Gruppe	Bereich	Melderart	Plan- nummer
001 002 02	11	01E	OG Hauptlager *DKM*	Nichtautom. Brandmelder	
001 002 02	12	01	OG EDV-Lager	Opt. Rauchmelder (MK)	
001 002 02		02	OG EDV-Lager	Opt. Rauchmelder (MK)	
001 002 02		03	OG EDV-Lager	Opt. Rauchmelder (MK)	
001 002 02		04	OG Lager-1	Opt. Rauchmelder (MK)	
001 002 02		05	OG Lager-1	Opt. Rauchmelder (MK)	
001 002 02		06	OG Büro-1	Opt. Rauchmelder (MK)	
001 002 02		07	OG Büro-2	Opt. Rauchmelder (MK)	4
001 002 02		08E	OG Aufenthaltsraum	Opt. Rauchmelder (MK)	
001 002 02	13	01E	OG Aufenthaltsraum ZwD	Opt. Rauchmelder (MK) <small>Zwischendecke</small>	
001 002 02	14	01	OG Hauptlager	Opt. Rauchmelder (MK)	



Brandmeldergruppen



BRANDSCHUTZPLAN 4 von 4


Landes-Feuerwehrkommando

Übungs- und Lagerhalle

1 OG

Stand: 01.04.2014

G:\Plan\Brandschutzpläne LFK red\SH1 Brandschutzpläne
Verfasser: VB im LFK get./Reisinger
Reinholdstraße 43



Erkundung



- Wer geht erkunden?

**Einsatzleiter / GRKDT
mit Melder**

**unübersichtliche Lage:
→ unbedingt (mit) AS-Trupp**

**FBF / BMZ bleibt besetzt
im Idealfall durch einen GRKDT
Funkverbindung!!**

Erkundung

- Wer geht erkunden?



Erkundung



- Wer geht erkunden?
- Brandschutzplan und (Zentral-)Schlüssel mitnehmen!
- Ausrüstung?



Einsatzende



- **BSB und/oder Anlagenverantwortlichen verständigen!**
Folgende Schritte sind zu tätigen:
(jedenfalls in Absprache mit einem Verantwortlichem der Anlage)
- **Alle geöffneten Türen wieder versperren!**
- **Eintrag im Kontrollbuch und BMA (über FW-Bedienfeld) zurückstellen!**
- **Schlüssel in den Tresor und verschließen!**
(Hauptzugang versperrt?)

